

广州市荔湾区农业农村局文件

穗荔农水报〔2019〕113号

签发人：张学东

关于广州市“四治”综合督导工作第三督导组 问题交办单 2019 第 37 号办理情况的续报

市“四治”综合督导工作第三督导组：

贵组发来广州市“四治”综合督导工作第三督导组问题交办单（2019 第 37 号）收悉，我局高度重视，并已如期回复办理情况，经区政府同意，现就滘口涌贯通及逸彩新世界小区排水系统混接情况进行续报，具体情况如下：

一、关于滘口涌贯通的问题

7 月 24 日，滘口涌区级河长在滘口涌召开会议，并作出工作部署，要求石围塘街河长办履行协调督办职责，督促相关单位立即整改滘口涌客运站段巡河通道不畅通的问题。滘口客运站积极配合，计划 8 月 16 日前完成整改。经我局 8 月 20 日现场复核，芳盈路跨涌桥东西两侧围栏已设置电子门禁及上下台阶（详见附件 1 至 4），客运站内部靠中山八路公交线路站长室的围蔽及跨

涌桥处已设置电子门禁及上下台阶（详见附图 5），巡河通道已打通，满足各级河长巡河要求。

二、关于逸彩新世界小区排水系统混接情况的问题

8 月 7 日上午，石围塘街启动“你呼我应、三级联动”机制，召开会议研究逸彩新世界小区内部雨污错混接影响濠口涌尾段水质的整改工作，我局作为响应单位参加了会议。会上开发商和物业公司表示由于目前小区管网整改难度较大，将继续优化临时性措施的实施，通过在尾端接驳位置设置挡水墙、水泵抽排井内污废水、导水管导流等方式，确保污水不进入雨水系统。我局 8 月 20 日现场巡查，未发现逸彩新世界小区排水口有污水排出（详见附图 6、7），我局将加强巡查管理，督促逸彩新世界小区持续优化临时导水措施，若发现有违法排水，将严格执法。

特此报告。

附件：整改图片



广州市荔湾区农业农村和水务局

2019 年 8 月 28 日

（联系人：欧阳洁，联系电话：81500432）

附件:

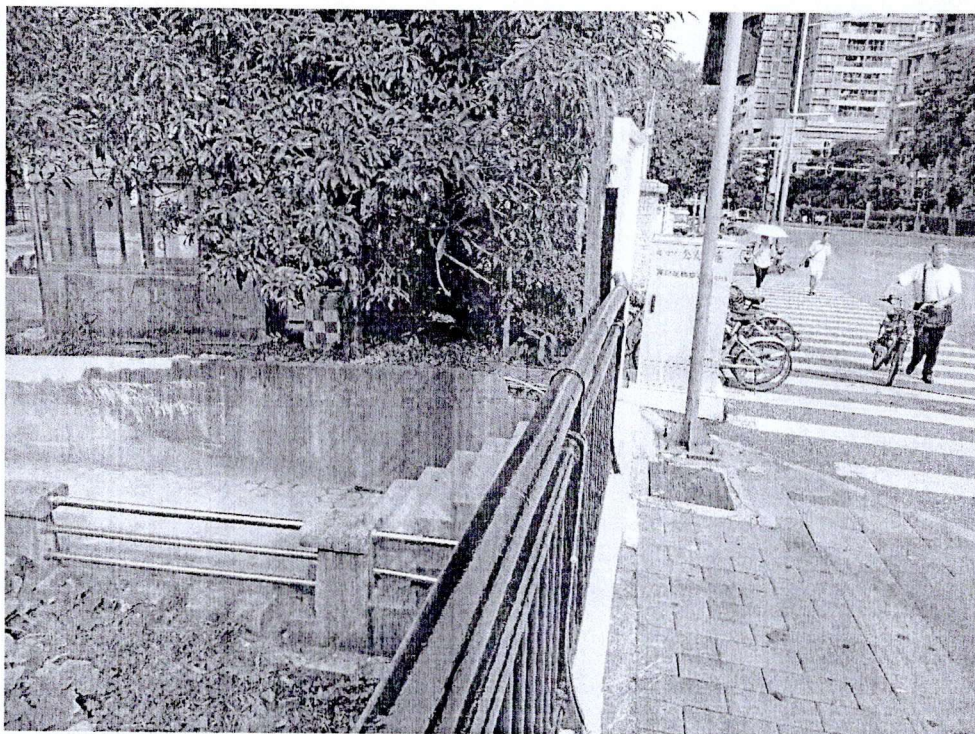


图 1 芳盈路跨涌桥东侧围栏已设置阶梯



图 2 芳盈路跨涌桥东侧围栏已设置电子门禁



图 3 芳盈路跨涌桥右侧围栏已设置阶梯



图 4 芳盈路跨涌桥右侧围栏已设置电子门禁

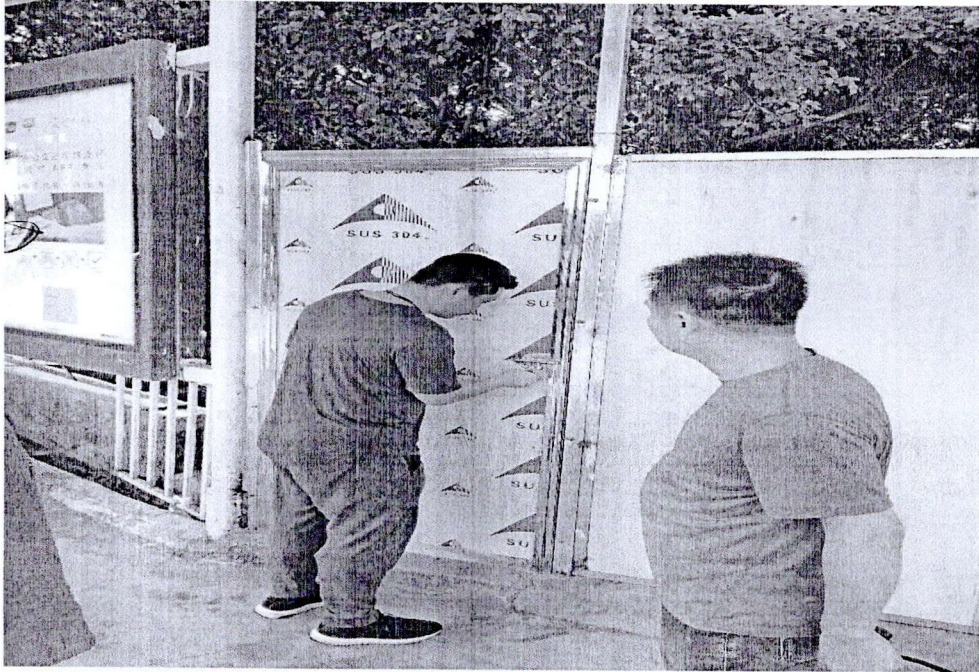


图 5 公交线路站长室的围蔽已设置电子门禁及阶梯

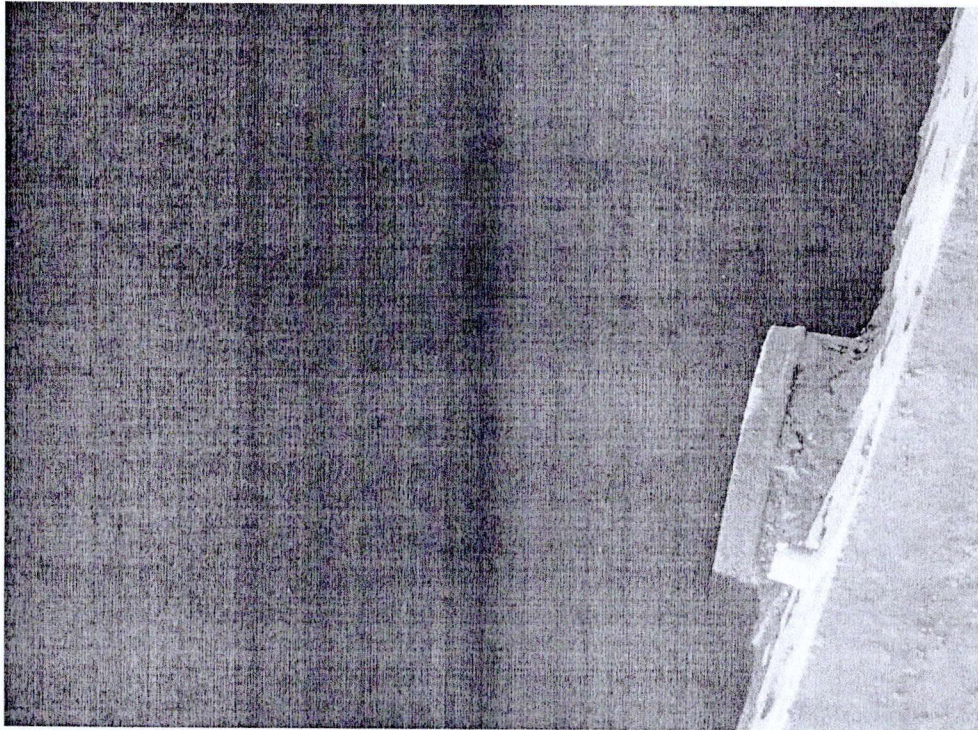


图 6 逸彩新世界小区排水口无污水排出



图 7 逸彩新世界小区排水口无污水排出

公开属性：主动公开

抄送：区政府督查室

广州市荔湾区农业农村和水务局办公室

2019年8月28日印发
